



Łęczna, 04.11.2013 r.

L.dz. 11417 / ZWiK/2013

**Gmina Łęczna – Urząd Miejski w Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna**

Dotyczy: włączenia projektowanego obiektu do miejskiej sieci wod.-kan.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z o.o. w Łęcznej ul. Krasnystawska 54 podaje warunki włączenia projektowanego tymczasowego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne dz. Nr 45 w m. Podzamcze do sieci wod.-kan.

1. Przyłącze wodociągowe zaprojektować w nawiązaniu do istniejącej sieci wodociągowej PE $\phi 110$ ozn. na szkicu geodez. kol. niebieskim. Włączenia należy dokonać opaską, uzbroić w zasuwę odcinającą.

Przyłącze oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zaprojektowania wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej należy dokonać rozdziału instalacji na cele socjalno-bytowe i wewnętrzne cele poż.

2. Wodomierze (cele ppoż. i cele socjalno-bytowe) należy zlokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą piwnicy lub na parterze budynku w miejscu suchym łatwo dostępnym dla montażu, demontażu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia – przedmiotowe miejsce zaznaczyć na dołączonym do uzgadnianego projektu rzucie piwnicy/parteru budynku z zaznaczeniem funkcji pomieszczenia. W przypadku lokalizacji wodomierzy w innym pomieszczeniu niż technicznym (tj kotłowni, piwnicy itp...) wymagana jest pisemna akceptacja przez PGKiM Łęczna sp. z o.o.

Za zestawem wodomierzowym przewidzieć zawór antyskażeniowy wynikający z normy PN-B- 01706/Az 1.

3. W przypadku, jeżeli budynek nie jest podpiwniczony i nie ma takiego miejsca jak w pkt. 2 na terenie odbiorcy należy przewidzieć studnię wodomierzową $\phi 1200$ (Polska Norma PN-91b-10728).
4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej/zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektować w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, do jednej z istniejących studzienek kanalizacyjnych ozn. na szkicu geodez jako pkt. A lub B.
5. Przedsiębiorstwo nie wyraża zgody na odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
6. W fazie projektowania uzyskać odpowiednie zgody na włączenie, przebieg trasy, eksploatację, roboty ziemne – poświadczone notarialnie, zgodę od właściciela drogi.

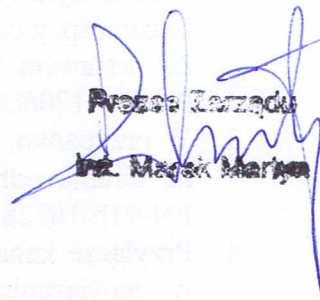
7. Materiały, z których będzie zaprojektowane i wykonane przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej/zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej muszą odpowiadać „Danyam technicznym, jakim powinny odpowiadać materiały przeznaczone do projektowania oraz budowy sieci i przyłączy wod.-kan. na terenie zarządzanym/eksploatowanym przez PGKiM Łęczna Sp. z o.o”. – ZAŁĄCZNIK NR 1.
8. Na podłączenie wod.-kan. należy opracować projekt techniczny zgodnie z obowiązującymi normami i uzgodnić w tutejszym przedsiębiorstwie, dokonać zgłoszenia projektu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95 A. Przebieg trasy na aktualnej mapie zasadniczej (do celów projektowych) uzgodnić – Geodeta Powiatowy w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95 A.
9. Termin włączenia uzgodnić z PGKiM Łęczna Spółka z o.o. po uzyskaniu zezwolenia na w/w prace z 5-dniowym wyprzedzeniem. (od pon. do piątku w godz. 8.00-14.00)
10. Po wykonaniu przed zasypaniem należy wykonać próby, zgłosić wykonane odcinki wod.-kan. do odbioru technicznego (od pon. do piątku w godz. 8.00-14.00).
11. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do Przedsiębiorstwa 1 egz.
12. Warunki techniczne wraz z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 ważne 2 lata od chwili wydania. Należy dołączyć je do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.

Uwagi :

1. Zasady użytkowania i eksploatacji przyłączy wod. - kan. określone są w *Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna* świadczonych przez PGKiM Łęczna Spółka z o.o.
2. Na terenie Gminy Łęczna podłączenia do sieci winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych prac - należy dołączyć je do zgłoszenia przedkładanego w PGKiM Łęczna sp. z o.o. o którym mowa w punkcie 9 niniejszych warunków technicznych.
3. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Łęczna Spółka z o.o. ul. Krasnystawska 54 pokój 212 tel. 7521044 - 45 wew. 50 w godz. 8.00 - 15.00 (w dni powszednie).

Załączniki :

- ZAŁĄCZNIK NR 1 – „Dane techniczne, jakim powinny odpowiadać materiały przeznaczone do projektowania oraz budowy sieci i przyłączy wod.-kan. na terenie zarządzanym/eksploatowanym przez PGKiM Łęczna Sp. z o.o”
- mapa do celów projektowych 1 egz.
- wzór zgody notarialnej
- informacja dla Inwestorów i Wykonawców przyłączy wod.-kan. realizowanych na terenie gminy Łęczna


Prezes Zarządu
inż. Marek Martyn

obr. Podzarmcze
jedn. ewid. Łączna - obszar wiejski
skala 1:500

KOPIA MAPY
Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GIK
REPRODUKCJA
WZBRONIONA

